


Mapa de Infraestructura Crítica dentro de los Límites del Nivel de Inundación Base Recomendada (ABFE)

Cidra

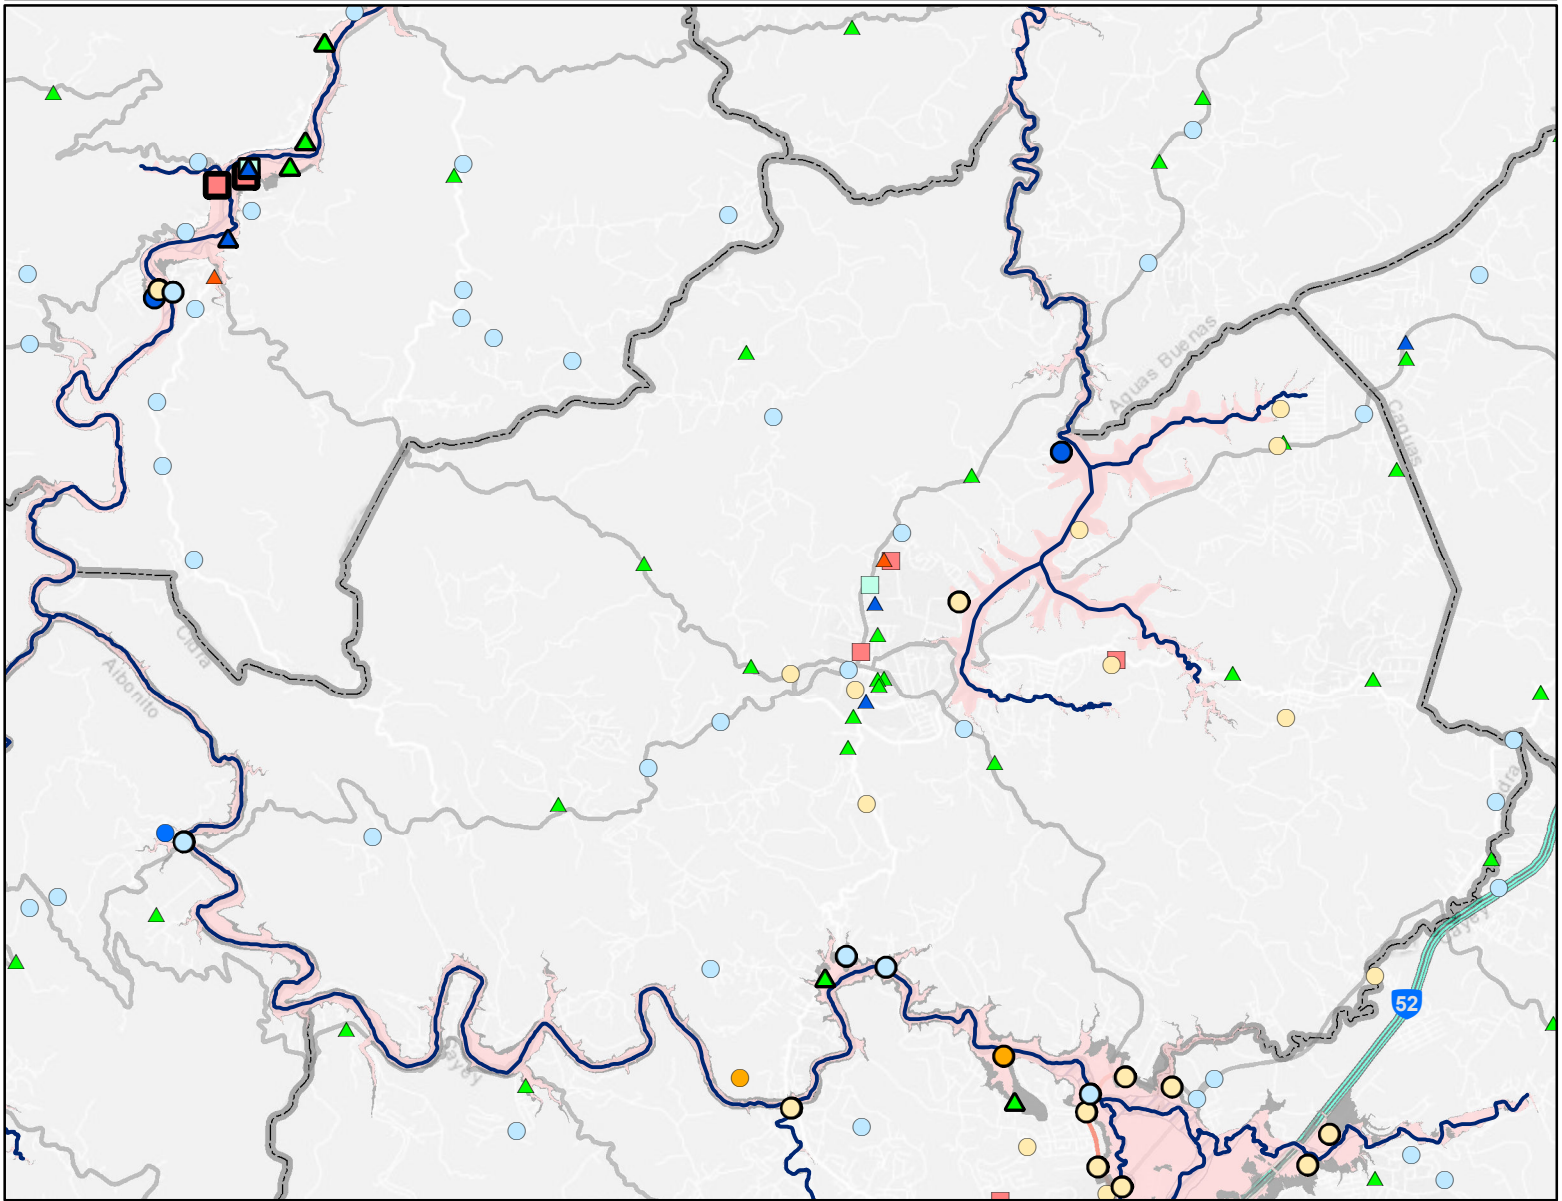

Infraestructura Crítica*

- Estaciones de Bombeo de Agua
- Plantas de Tratamiento de Agua Potable
- Estaciones de Aguas Residuales
- Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
- Subestaciones
- Instalaciones de Servicio Eléctrico
- ▲ Escuelas
- ▲ Estaciones de Policía
- ▲ Estaciones de Bomberos
- Facilidades del Cuidado del la Salud
- Centros de Emergencia
- Instalaciones Militares
- Aeropuertos

Nivel de Inundación Base Recomendado	Conteo de Infraestructura
Zonas de Inundación con 1% de Probabilidad Anual	Total - 4
Zona A Costera	Ninguna
Zona A	4
Zona AO	Ninguna
Zona AE	Ninguna
Zona VE	Ninguna
Zona de Inundación con 0.2% de Probabilidad Anual	2

Nivel de Inundación Base Recomendada (ABFE)

- ▲ Límite de Acción Moderada de las Olas
- Zona A Costera
- Zona A
- Zona AO
- Zona AE
- Cauce Mayor
- Zona VE
- Zona X Sombreada
- Río/Quebrada
- AUTOPISTA
- RUTA INTERMODAL
- RUTA PRIMARIA
- RUTA URBANA PRIMARIA
- RUTA SECUNDARIA
- Limite Municipal

*Nota: Estructuras que intersectan las Zonas de Inundación Base Recomendadas están enfatizadas en negro.